




Департамент по чрезвычайным ситуациям
Северо-Казахстанской области

*Нарушение правил пожарной безопасности
при эксплуатации печей на твердом топливе
является основной причиной отравления
оксидом углерода (угарным газом)*



@SOLTUSTIKQAZ_TJD

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НОРМ И ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПЕЧЕЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ

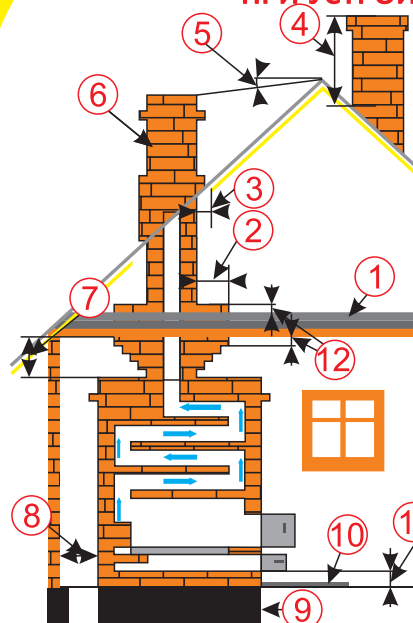

- 1 При применении сгораемого утеплителя обязательная засыпка песком;
- 2 Противопожарная разделка (расстояние от внутренней поверхности дымохода до горючих конструкций перекрытия) не менее 500 мм (не защищенных), 380 мм (защищенных);
- 3 Противопожарная отступка не менее 130 мм
- 4 Возвышение дымовой трубы над коньком кровли на высоту не менее 500 мм, при расстоянии до конька кровли не менее 3 м;
- 5 Под углом не более 10 градусов к горизонту при расположении дымовой трубы на расстоянии до конька кровли более 3 м;
- 6 Толщина стенки дымохода не менее 120 мм;
- 7 Не менее 350 мм;
- 8 Противопожарная отступка от сгораемых конструкций не менее 260 мм;
- 9 Собственный фундамент печи;
- 10 Предтопочный металлический лист 500*700 мм;
- 11 Не менее 140 мм;
- 12 Не менее 70 мм выше и ниже перекрытия

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- топить топливом, не предназначенным для этих видов печей;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- топить печи с открытыми дверцами;
- перекаливать печь;
- оставлять без присмотра топящиеся печи;
- сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии не менее 0,5 м от топочных отверстий печей топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.



**При возникновении пожара или других ЧС
звоните по телефонам «101», «112»**




Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті

*Көміртегі оксидімен (ұлы газбен)
уланудың негізгі себебі қатты отынмен жұмыс
істейтін пештерді пайдалану кезінде өрт
қауіпсіздігі ережелерін бұзу болып табылады*



@SOLTUSTIKQAZ_TJD

ТҰРҒЫН ҮЙЛЕРДЕ ПЕШТЕРДІ ОРНАТУ КЕЗІНДЕГІ ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ МІНДЕТТІ ТАЛАПТАРЫ

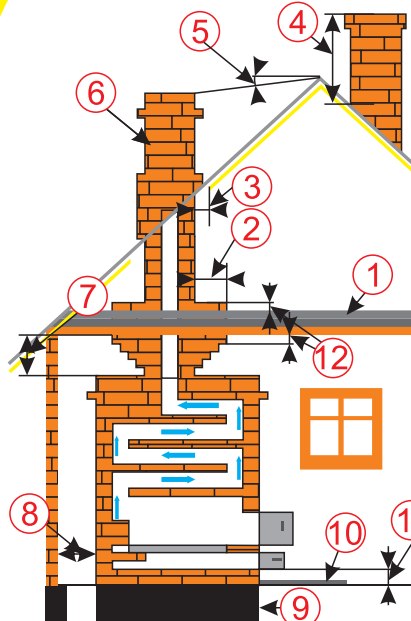

1. Жанғыш жылытқышты қолданған кезде міндетті түрде құммен толтыру;
2. Өртке қарсы бөлу (түтін жолының ішкі бетінен аражабынның жанғыш конструкциясына дейінгі қашықтық) кемінде 500 мм (қорғалмаған), 380 мм (қорғалған);
3. Өртке қарсы шегініс кемінде 130 мм;
4. Түтін мұржасы шатырдың үстіне дейін 3 м кем емес қашықтықта, шатырдың үстінен 500 мм кем емес биіктікке көтерілуі қажет;
5. Түтін құбырын шатырдың үстіне дейін 3 м артық қашықтықта көкжиекке 10 градустан аспайтын бұрышта орналасуы қажет;
6. Түтін шығу қабырғасының қалыңдығы кемінде 120 мм;
7. Кемінде 350 мм;
8. Жанатын құрылымдардан өртке қарсы шегініс кемінде 260 мм;
9. Пештің өз іргетасы;
10. Пештің алдындағы темір қаңылтыр 500*700 мм;
11. Кемінде 140 мм;
12. Кемінде 70 мм жабыннан жоғары және төмен.

ПЕШПЕН ЖЫЛЫТУДЫ ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ:

- пештің осы түрлеріне арналмаған отынмен жағу;
- пештерді жағу үшін бензин, керосин, дизель отыны және басқа да тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды қолдану;
- пештің есігін жаппай жағу;
- пешті қатты қыздыруға;
- жанып жатқан пешті қараусыз қалдыру;
- пештерде және пештің оттық тесігінен 0,5 м кем емес қашықтықта отынды, киімді және басқа да жанғыш заттар мен материалдарды кептіруге және жинауға;
- желдету және газ арналарын түтін шығарғыш ретінде пайдалану.



**Өрт немесе басқа да төтенше жағдайлар кезінде
«101», «112» телефондарына хабарласыңыздар**